


SEZNAM VZOROVÝCH VÝKRESŮ:


- Vzorový příčný řez uložení potrubí –PP
- Vzorový příčný řez uložení potrubí s malým krytím
- Vzorový výkres kanalizační šachty normální výšky bet. DN1000
- Vzorový výkres kanalizační šachty snížené výšky bet. DN1000
- Vzorové napojení uliční vpusti
- Vzorový výkres uliční vpusti
- Vzorový řez uložení žlabu
- Kladečské schéma žlabu OŽ1

Rev.	Datum	Důvod vydání dokumentu, druh změny	Vypracoval	Tech. kontrola
Objednatel:  Obec Psáry Pražská 137 252 44 Psáry			Kraj: Středočeský Okres: Praha - západ K.Ú.: Dolní Jirčany	
Zhotovitel:  HW PROJEKT s.r.o. Pod Lázní 1026/2 140 00 Praha 4			Tech. kontrola: Ing. Horejš Projektant: Ing. Přenosilová Vypracoval: Ing. Přenosilová	
Projekt: REKONSTRUKCE KOMUNIKACE A DEŠŤOVÁ KANALIZACE v ulici Sportovců, k.ú. Dolní Jirčany			Datum:	11/2015
			Číslo projektu:	P1504/1
			Stupeň dokumentace:	DSP
Část: SO 01 Dešťová kanalizace			Formát:	8 A4
Příloha: VZOROVÉ VÝKRESY			Měřítko:	
			Číslo dokumentu:	AD-113
				Číslo výtisku: D.2.1.4

SCHÉMA ULOŽENÍ POTRUBÍ PP

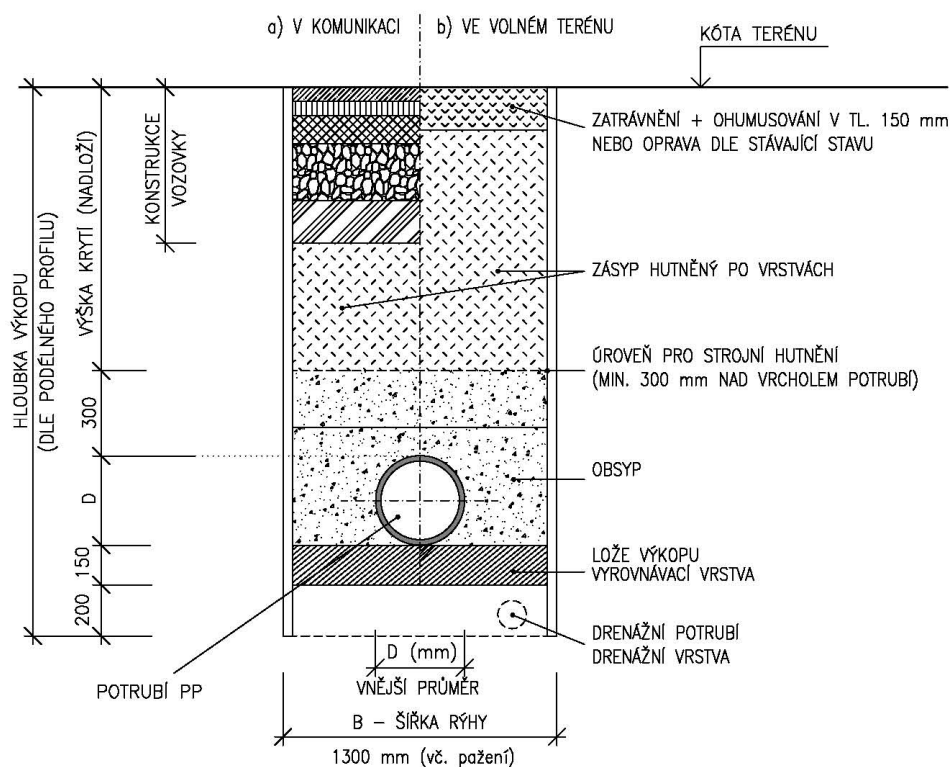

Vzorový řez uložení potrubí v komunikaci při krytí menším než 80 cm

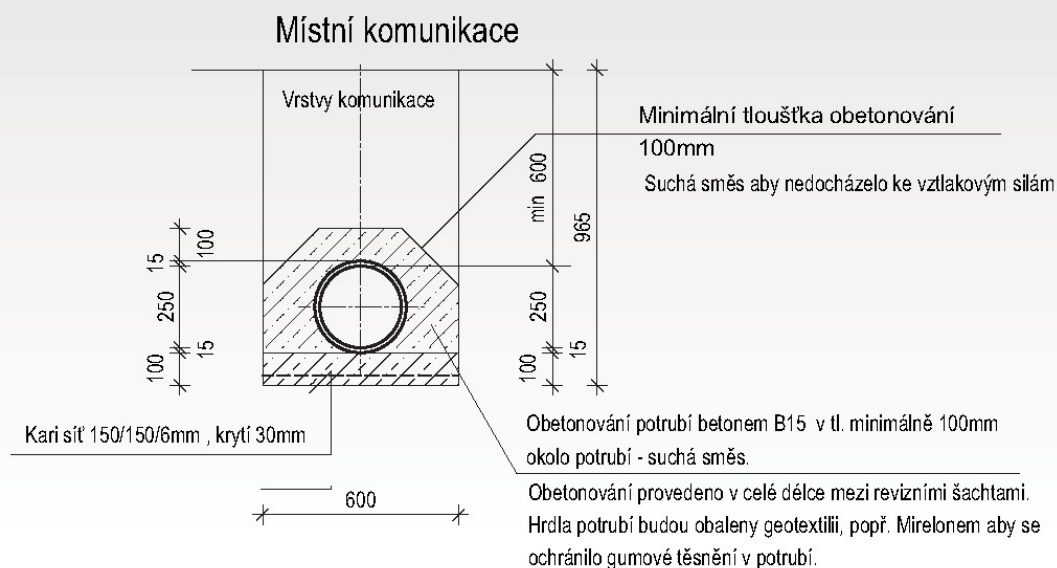


PROFIL STOKY DN 250 - 600 - základní sestava - výška = V


POZOR!
Spojování jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí pryžového těsnění na špičce dílce, použití pěnových hmot se nepřípouští.

Profil potrubí	X	Délka žlábků	V minimální vstupní šachty *)	Výška V ₁ žlábků	Výška V ₂	Tloušť. stěny s
250	400	1000	2900	250	400	150
300	450	1000	2950	300	400	150
400	550	1000	3050	400	400	190
500	650	1000	3150	500	500	230
600	650	1000	3150	500	500	230


*) Poklop a vyrovnávací prstenec započten tloušťkou 250 mm.



Řez boční

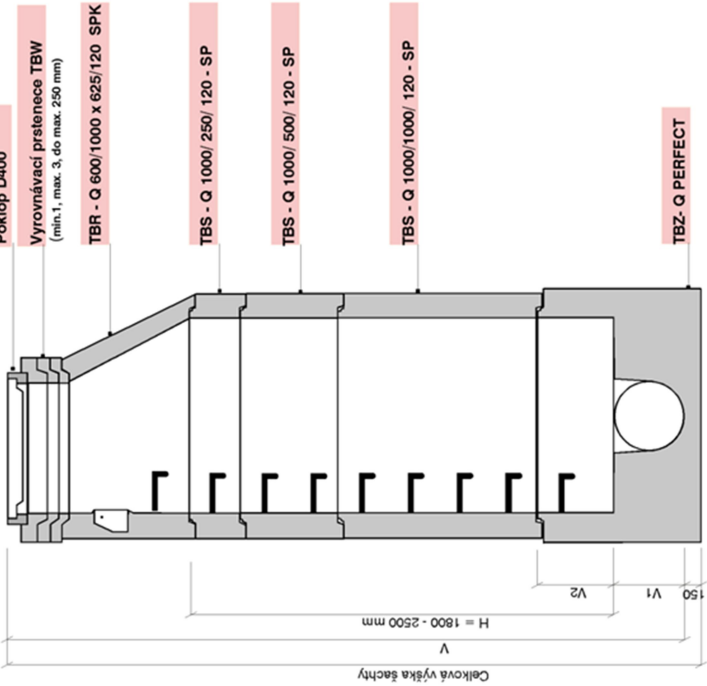


Řez čelní

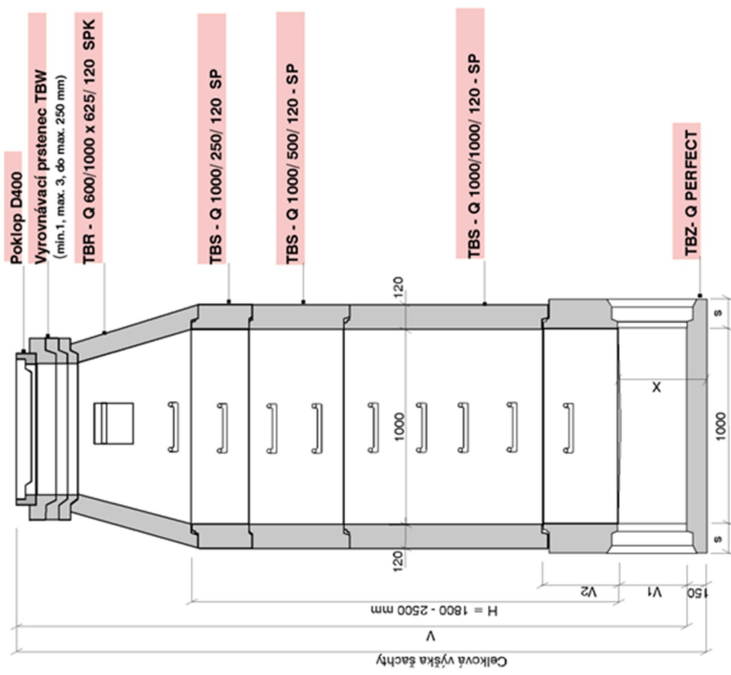

VZOROVÝ VÝKRES KANALIZAČNÍ ŠACHTY SNÍŽENÉ VÝŠKY BET. DN1000


PROFIL STOKY DN 250 - 600 - nízká šachta - výška < V

POZOR!
Spojování jednotlivých šachtových dílců se provádí pomocí pryžového těsnění na špičce dílce, použití pěnových hmot se nepřípouští.

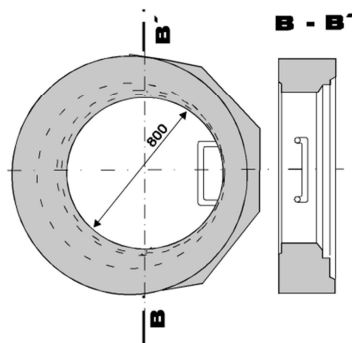


Profil potrubí	X	Délka žlábků	V minimální vstupní šachty *)	Výška V ₁ žlábků	Výška V ₂ stěny	Tloušť. s
250	400	1000	2500	250	400	150
300	450	1000	2550	300	400	150
400	550	1000	2650	400	400	190
500	650	1000	2750	500	500	230
600	650	1000	2750	500	500	230


*) Poklop a vyrovnávací prstenec započítan tloušťkou 250 mm.




Řez čelní

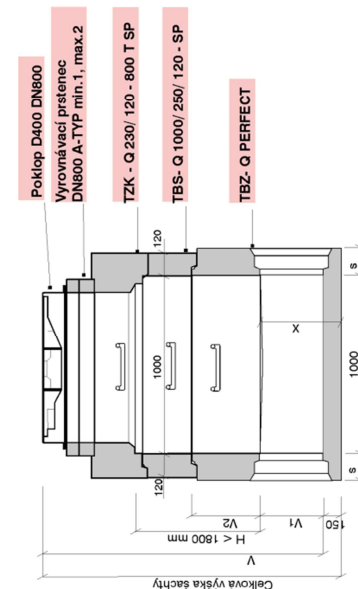


Řez boční

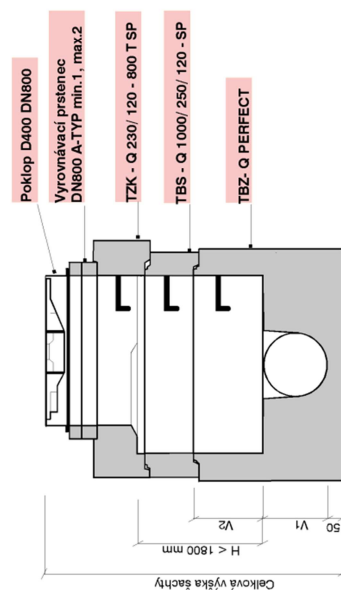


VZOROVÝ PODÉLNÝ PROFIL

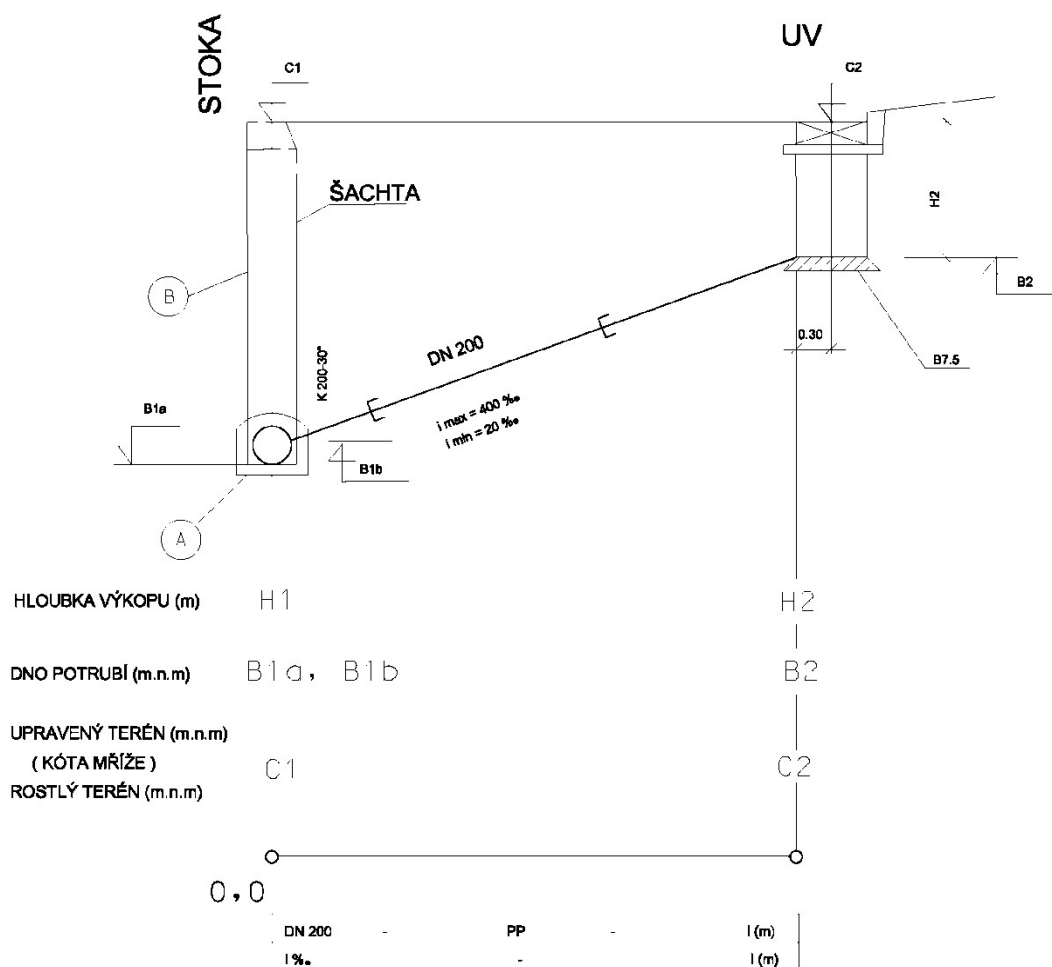

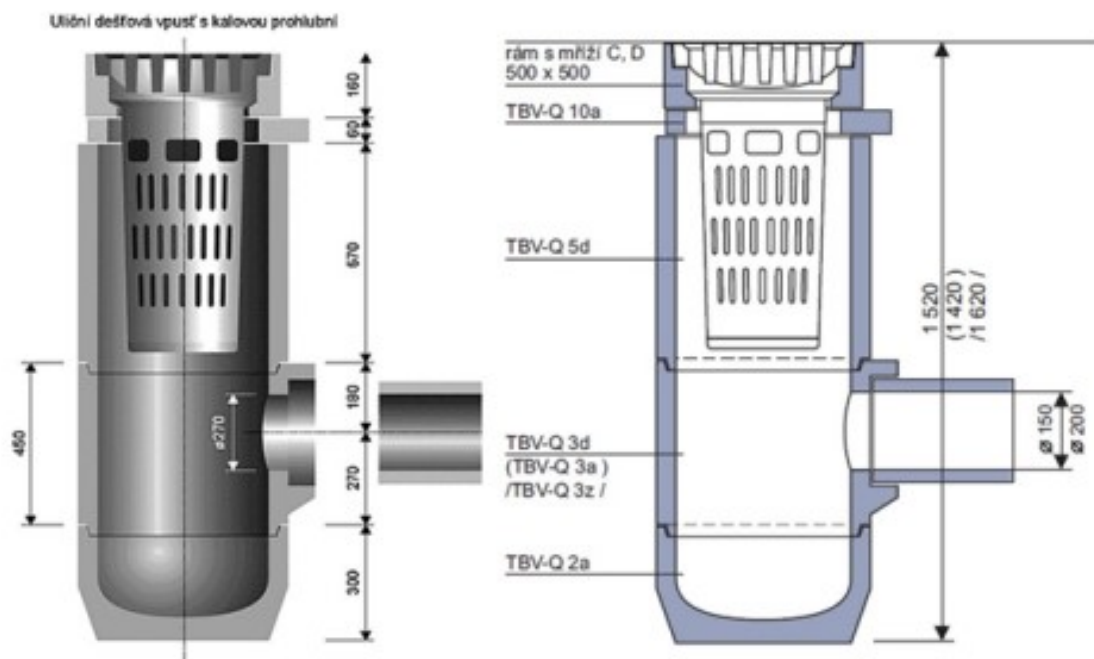


Detail dílce uliční vpusti pro napojení odvodnění pláně komunikace

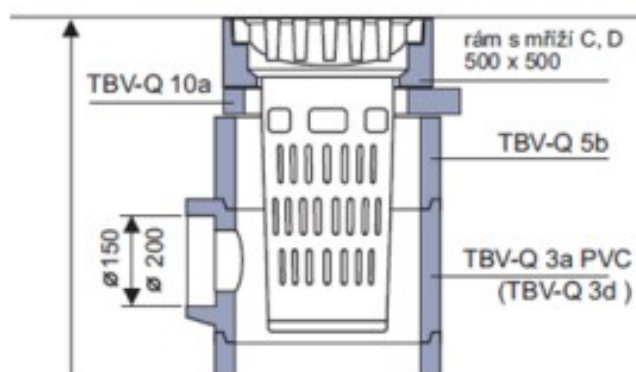

VZOROVÉ ULOŽENÍ, FASERFIX KS, asfalt

VZOROVÝ ŘEZ ULOŽENÍM ŽLABU

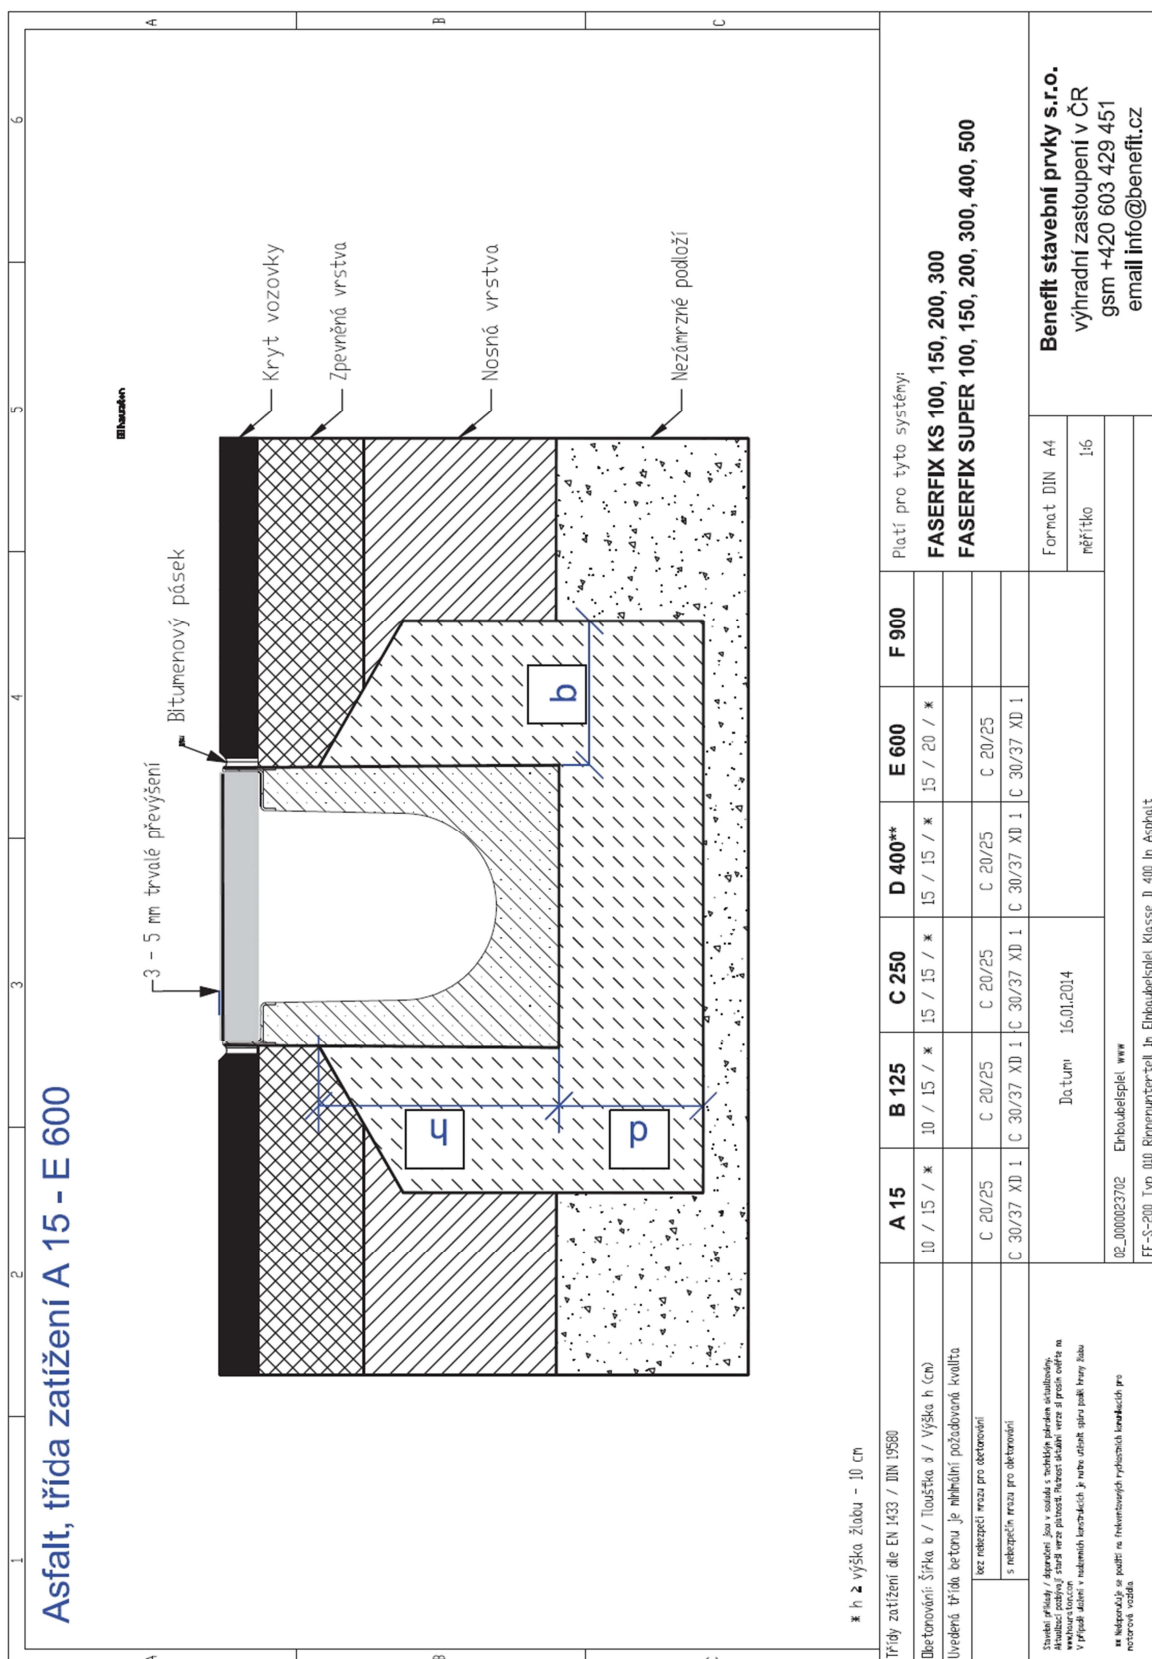

Kladečské schéma žlabu OŽ1

